

Commission Exécutive de la Durance

Situation au 16 octobre 2017

Canaux de basse Durance		
Intensité des prélèvements : du 10 au 16 octobre		
Volume conventionnel	43 Mm ³	
Volume prélevé aux prises	18 Mm ³	
Volume prélevé net (estimé)	17 Mm ³	
Volume médian historique prélevé net	16 Mm ³	
Volume décile supérieur historique prélevé net	24 Mm ³	
Perspectives déstockage		Sollicitation réserve
Q prélevé net le 16 octobre (estimé)	28 m ³ /s	Nulle
Q Cadarache 16 octobre (prévisionnel Fichier EDF)	28 m ³ /s	
Prévisions débit à 7 jours	31 m ³ /s	

Contexte hydrologique :

Les débits ont encore baissé la semaine passée. Au 14 octobre, le débit à Cadarache était de 28 m³/s. Quelques pluies de faible intensité sont attendues sur le haut du bassin pour les jours qui viennent. A défaut d'augmenter l'hydraulicité de manière pérenne, elles devraient momentanément stabiliser les débits.

Ajustement des prélèvements en basse Durance :

Le 13 octobre a été reconduite la restriction en Commission des prises.



Le prélèvement net, de 51 m³/s le 30 septembre, s'est stabilisé autour de 27 m³/s depuis le 10 octobre. Soit une diminution de 47 % en 10 jours. Ces efforts permettent aux canaux de n'utiliser que la ressource naturelle disponible en Durance.

La prochaine réunion de la CED, lors de laquelle sera débattue la prorogation des restrictions, se tiendra le vendredi 20 octobre.

Vigilance déstockage de la réserve agricole de Serre-Ponçon :

En date du 14 octobre 2017 (données DTG-EDF)

Risque		
Utilisation de la réserve hors période réglementaire	Vol. déstocké (Mm ³)	Niveau vigilance
Elevé	136 Mm ³	Crise

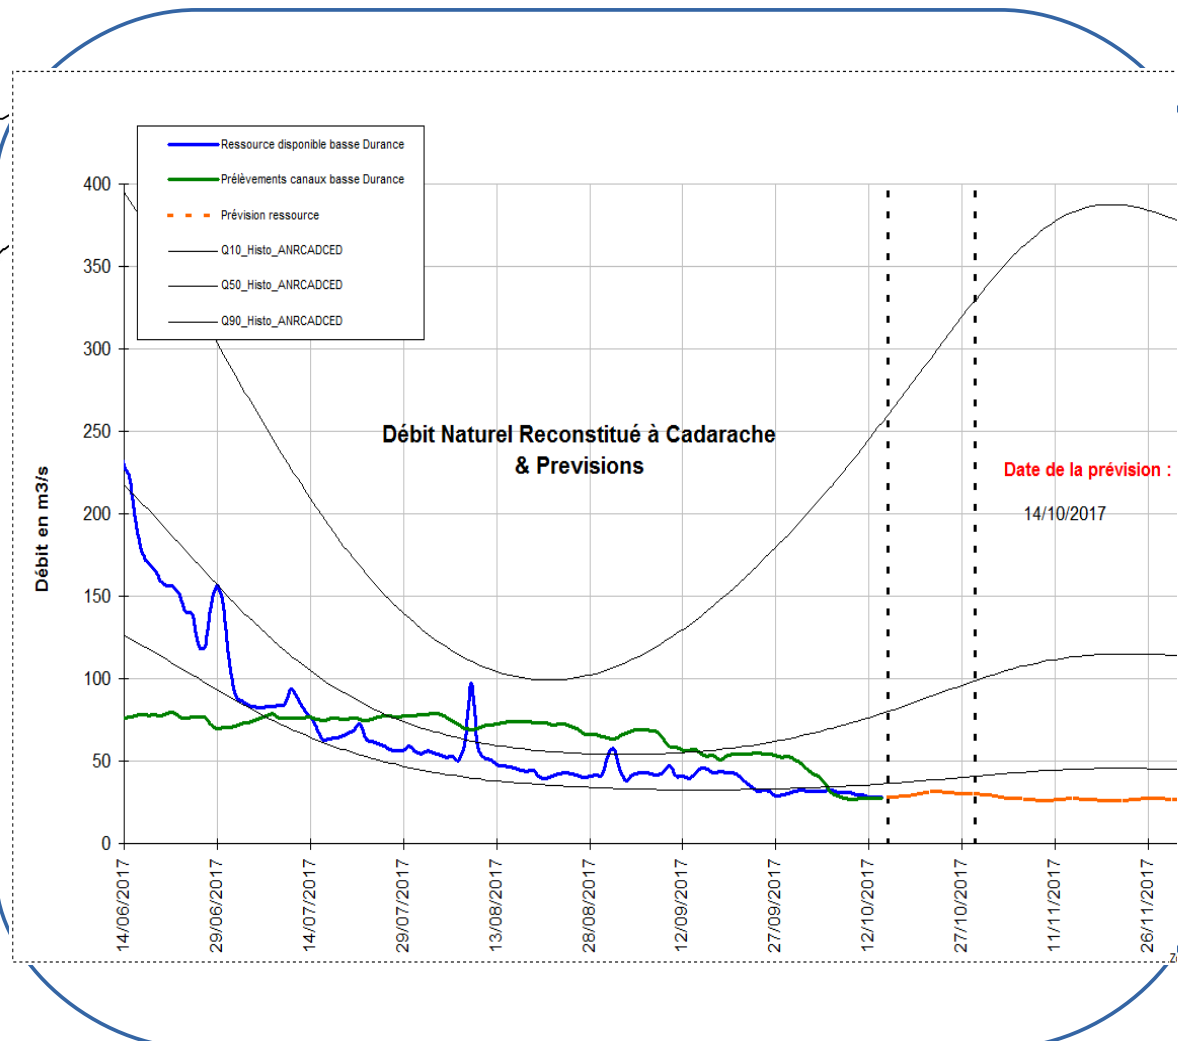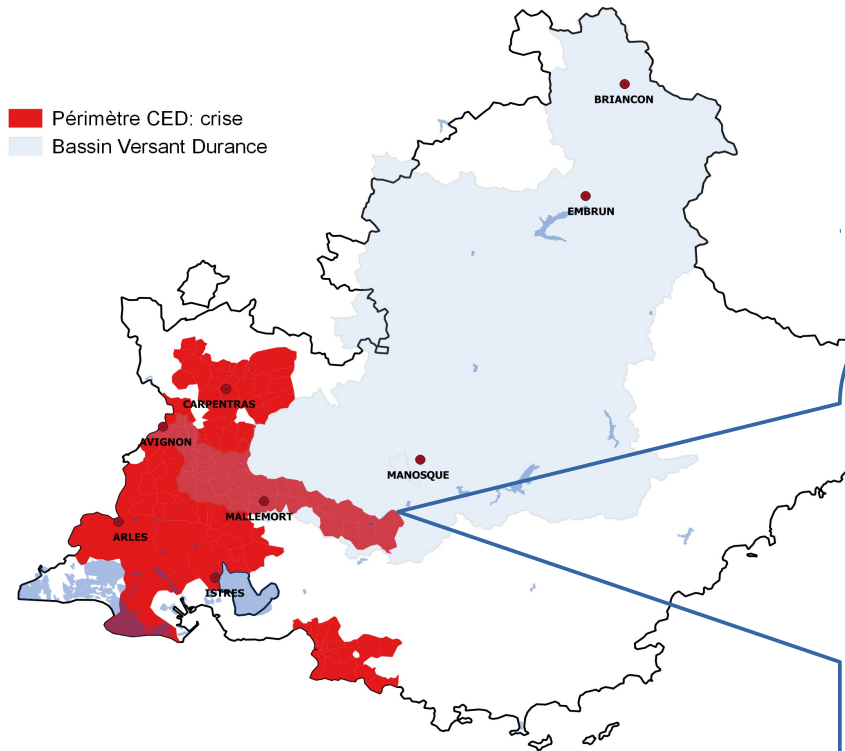

Mercredi 18 octobre 2017
15:00 locale (+31h)
Températures à 2m (°C)

Run AROME 1.3km 06Z du 17/10/2017

